



COTAÇÃO Nº 20/2023 – PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REBOBINAMENTO DA EXCITATRIZ DO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA Nº2 DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO DA ETE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Os interessados que atendam ao objeto deverão enviar orçamento contendo os valores de acordo com as especificações dos serviços/produtos, com identificação dos dados da empresa (CNPJ, Razão Social, Endereço, telefone, etc.), devidamente assinada pelo responsável, através do e-mail: compras@saec.sp.gov.br, **até às 17h00min do dia 07/02/2023** e/ou até a coleta do número mínimo de cotações necessárias.

Maiores informações pelo telefone (17) 3531-0615, no horário comercial, exceto aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos.

Catanduva, 01 de fevereiro de 2023.

Setor de Compras.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA

Rua São Paulo, 1.108 - Higienópolis - CEP 15804-000 – CATANDUVA/SP

Tel.: (17) 3531-0600 – CNPJ: 10.559.279/0001-00



1 MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REBOBINAMENTO DA EXCITATRIZ DO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA Nº2 DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO DA ETE

1. OBJETIVO

O objetivo dessa licitação é contratar uma empresa técnica e/ou de engenharia especializada na manutenção de alternadores de geradores de energia de grande porte. A EMPRESA CONTRATADA fará o rebobinamento completo da Bobina Auxiliar de Excitação do Alternador do Gerador da Estação Elevatória de Esgoto Bruto da ETE.

O conjunto moto-gerador da Elevatória de esgoto Bruto da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE é responsável por fornecer energia elétrica para as bombas de esgoto quando há falta de energia elétrica da Concessionária – Energisa e, também, fornecer energia elétrica no horário de pico do sistema elétrico (Segunda a sexta-feira, das 18:00 às 21:00 horas), visto que neste horário o custo da energia elétrica é elevado sobremaneira. Assim, o gerador desempenha um papel de missão crítica dentro do sistema de tratamento de esgoto bruto e precisa de reparos urgente. Destaca-se que a SAEC já executou esse tipo de reparo nos anos anteriores, entretanto, ainda não conseguiu definir a causa que leva ao rompimento da excitatriz. O fato é que faz-se proceder com essa manutenção novamente. Nesse cenário, projeta-se que ainda haverá outros defeitos dessa natureza enquanto continua-se o processo de investigação técnicas e até que a causa primária do problema seja identificada e sanada.

Por fim, destaca-se que a justificativa para dispensa de licitação se dá pelo fato de que os serviços não são recorrentes, portanto, esporádicos e que o valor é de baixo montante, não sendo necessário licitar.

2. DEFINIÇÕES

São empregados, neste Memorial, os seguintes termos, entendidas segundo suas respectivas definições básicas:

- 2.1. **SAEC** – Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva. Compreende órgão público mantenedor do serviço de abastecimento de água e esgoto da cidade de Catanduva/SP;
- 2.2. **EMPREENDEDORA/CONTRATADA** – Compreende pessoa jurídica responsável pela contratação e execução de toda infraestrutura que trata este memorial.
- 2.3. **FABRICANTE** – Compreende a pessoa jurídica que produz qualquer material, ou equipamento, utilizado para execução da Obra.
- 2.4. **EMPRESA PROPONENTE** – Compreende pessoa jurídica que apresenta uma proposta técnica e comercial.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA

Rua São Paulo, 1.108 - Higienópolis - CEP 15804-000 – CATANDUVA/SP


Tel.: (17) 3531-0600 – CNPJ: 10.559.279/0001-00

3. DO ESCOPO DE FORNECIMENTO

Este item descreve de forma resumida os serviços que serão executados pela EMPRESA CONTRATADA:

- 3.1. Rebobinamento completo da excitatriz, com material classe H – deverá ser rebobinado os 08 (oito) conjuntos de bobina da excitatriz;
- 3.2. Impregnação sob vácuo;
- 3.3. Secagem em estufa;
- 3.4. A utilização de materiais isolantes deverão ser todos novos;
- 3.5. Incluso FRETE: retirar e devolver a excitatriz na SAEC;
- 3.6. Incluso garantia de 06 meses.

Figura 1: Excitatriz a ser rebobinada por completo.

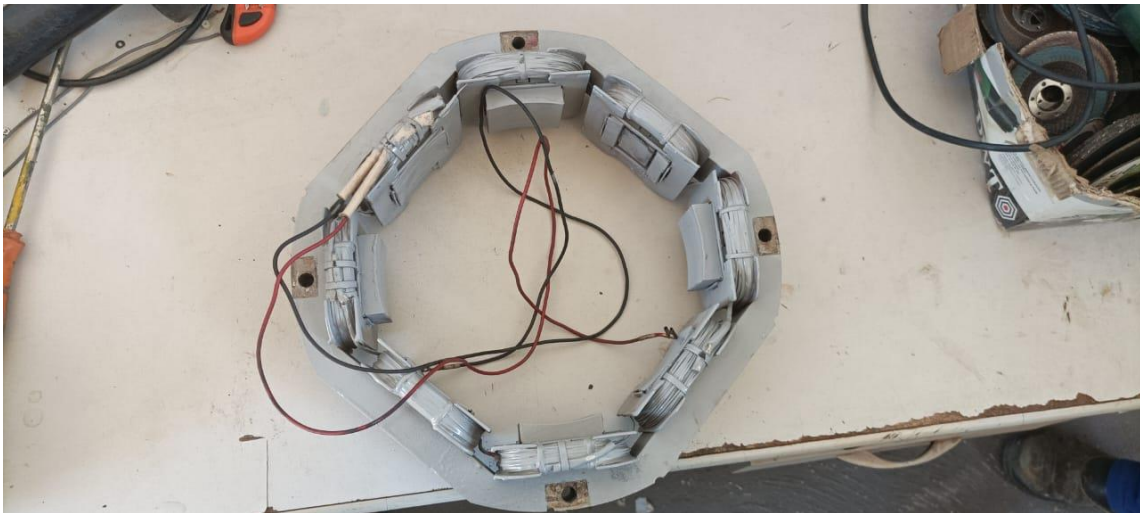

MODELO DO GERADOR:

- Gerador trifásico, marca WEG;
- Modelo: AG10280MI30AI;
- Potência: 550KVA;
- Tensão nominal: 440V.

Tabela 1: Modelo de apresentação de proposta técnica e comercial.

<p>INFORMAR DADOS DA EMPRESA: CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL, DATA, NOME DE QUEM ORÇOU</p>	<p>OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REBOBINAMENTO DA EXCITATRIZ DO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA Nº2 DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO DA ETE</p>
---	---



		DATA:		01/02/2023	
ITEM	SERVIÇOS - DESCRIÇÃO	UN.	QTD	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Serviços de rebobinamento completo da excitatriz de gerador, com material isolante classe H - deverá ser rebobinado os oito conjuntos de bobina da excitatriz; impregnação sob vácuo; secagem em estufa; incluso frete - retirar e devolver a excitatriz na SAEC; incluso garantia de 06 meses.	un.	1	R\$ -	R\$ -
VALOR GLOBAL TOTAL					R\$ -

4. DO PRAZO PARA EXECUÇÃO

4.1. O prazo de execução será de até 10 dias após o pedido. Todas as despesas com transporte de equipamentos e/ou peças são por conta da CONTRATADA.

5. DA GARANTIA

5.1. A EMPRESA CONTRATADA prestará à SAEC garantia integral, com prazo de 06 (seis) meses a contar da data de entrega da excitatriz, contra qualquer defeito que os equipamentos apresentarem, incluído avarias no transporte até o local de entrega.

5.2. As peças que eventualmente apresentarem defeito ou forem recusadas, deverão ser substituídas e ou reparadas pela EMPRESA CONTRATADA em até 10 dias corridos.

6. DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento será feitos em moeda corrente no país, no prazo de **28 DDL (vinte e oito dias do lançamento)** com a respectiva nota fiscal eletrônica.

7. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

7.1. O prazo de vigência do contrato será de 06 meses, contados a partir da assinatura do contrato.

Catanduva, 01 de fevereiro de 2023

LEANDRO CISCOTO
Eng. Eletricista



INFORMAR DADOS DA EMPRESA: CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL, DATA, NOME DE QUEM ORÇOU		OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REBOBINAMENTO DA EXCITATRIZ DO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA Nº2 DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO DA ETE			
		DATA:		01/02/2023	
ITEM	SERVIÇOS - DESCRIÇÃO	UN.	QTD	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Serviços de rebobinamento completo da excitatriz de gerador, com material isolante classe H - deverá ser rebobinado os oito conjuntos de bobina da excitatriz; impregnação sob vácuo; secagem em estufa; incluso frete - retirar e devolver a excitatriz na SAEC; incluso garantia de 06 meses.	un.	1	R\$ -	R\$ -
VALOR GLOBAL TOTAL					R\$ -

